

Gemeente Hollands Kroon
De heer E. Menzl
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

Datum	11 november 2024	Telefoon	06 53 48 67 57
Onze referentie	2024-10-0055	E-mail	jkeeman@vrnhn.nl
Uw referentie	SAM 75945	Bijlagen	2
Uw bericht van	29 oktober 2024	Onderwerp	Principe plan Het Kippenhok aan de Oudelandeweg in Middenmeer

Geachte heer Menzl,

Hierbij ontvangt u onze reactie op het principe plan voor de nieuwbouw van 6 dierenverblijven (genaamd: Het Kippenhok) voor het houden van vleeskuikens aan de Oudelandeweg in Middenmeer.

Ons advies

Wij adviseren u de punten uit de bijlage A voor te leggen aan de initiatiefnemer.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies en de vervolgstappen? Neem dan contact op met Johan Keeman, van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan of met de casehouder van uw gemeente.

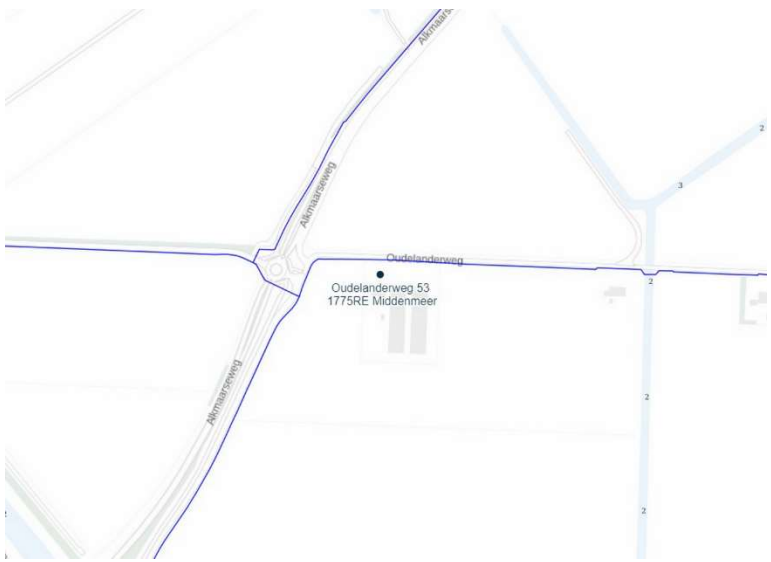
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Patrick Grim
Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.

Bijlage A Advies (brandveiligheid) op principe plan Het Kippenhok aan de Oudelandeweg in Middenmeer.

Nr.	Betreft	Bevindingen
1	Brandcompartimenten	<p>Alle zes de dierenverblijven bezitten een brandcompartimentsgrootte van elk bijna 4.000 m². Omdat deze volgens artikel 4.51 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) groter zijn dan de maximaal toegestane 2.500 m² dient er een gelijkwaardige brandveiligheid aangetoond te worden conform artikel 4.7 van de Omgevingswet.</p> <p>Een mogelijkheid is om hier gebruik te maken van de Bijlage J uit de NEN 6060 "Brandveiligheid van grote veestallen". Deze is ook van toepassing op dierenverblijven met pluimvee (Zie J.4.3).</p> <p>Ons advies is om deze gelijkwaardigheid op te laten stellen door een brandveiligheidsadviseur met ervaring in de NEN 6060.</p> <p>Om een idee te geven welke brandveiligheidsmaatregelen bij dergelijke compartimentsgroottes om de hoek komen kijken hebben wij een printscreen uit de NEN 6060 toegevoegd in de bijlage B van dit advies.</p>
2	Brandoverslag	<p>De dierenverblijven staan 9 meter uit elkaar. Op dergelijke afstanden kan brandoverslag plaatsvinden tussen de verblijven onderling. Dit is niet toegestaan. Volgens artikel 4.53 van het Bbl dient er een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te zijn van minimaal 60 minuten. Deze WBDBO dient op de tekeningen aangegeven te worden.</p>
3	Opkomsttijden	<p>De opkomsttijden voor de brandweer dienen te voldoen aan het Besluit Veiligheidsregio's. Voor de dierenverblijven aan de Oudelandeweg in Middenmeer geldt een wettelijke opkomsttijd van 10 minuten. De opkomsttijd van het eerste blusvoertuig bedraagt 12,5 minuten. Er wordt daarom niet voldaan aan de opkomsttijd.</p> <p>Er vindt een overschrijding plaats van de opkomsttijden. Wij zien hierdoor een aantal extra risico's ontstaan voor de aanwezige dieren, personen en de brandweer. Wij adviseren risicobeheersende maatregelen te treffen. Namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none">- Een toereikende bluswatervoorziening op korte afstand- Voldoen aan de Bijlage J van de NEN 6060 (maatregelpakket B zodat de aanwezige personen automatisch worden gealarmeerd bij brand).

		Omgeving
4	Bluswatervoorziening	<p>Er heeft een toets plaatsgevonden op de aanwezigheid van een toereikende bluswatervoorziening. Deze is niet aanwezig.</p>  <p>Er dient een toereikende bluswatervoorziening aangebracht te worden. Dit betreft een bluswatervoorziening met een wateropbrengst van minimaal 90 m³/h gedurende 4 uur.</p> <p>De locatie, uitvoering en bereikbaarheid van de bluswatervoorziening moet worden afgestemd met het bevoegd gezag.</p> <p>Gezien punt 3 van dit advies adviseren wij deze op korte afstand van de dierenverblijven aan te brengen</p>

Bijlage 2 Maatregelpakketten voor dierenverblijven > 2.500 m²

Maatregelpakket A uit de NEN 6060 voor dierenverblijven tussen de 2.500 m² en de 3.825 m²

J.8.2 Maatregelpakket A voor rundveestal, varkensstal en pluimveestal

Opties :

Dit maatregelpakket omvat de volgende maatregelen:

- 1 x per 5 jaar periodieke keuring volgens NTA 8220 (inbegrepen een thermografisch onderzoek van de installaties);
- elektrische installatie worden aangebracht op een onbrandbare ondergrond die voldoet aan brandklasse A2 of beter zoals bedoeld in NEN-EN 13501-1+A1. De onbrandbare plaat is rondom minimaal 10 mm groter dan de technische installatie;
- kabels van de installatie worden gelegd in draadgoten tegen ongedierte en er is een verplichting tot afsluiten contract voor ongediertebestrijding;
- verlichting wordt op onbrandbare ondergrond aangebracht die voldoet aan brandklasse A2 of beter volgens NEN-EN 13501-1+A1. De onbrandbare plaat is rondom minimaal 10 mm groter dan de verlichtingsinstallaties;
- elektromotoren zijn beveiligd tegen overbelasting;
- werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd in een werkplaats die gelegen is in een ander brandcompartiment;
- opnemen van een rookverbod in en rondom de stal;
- bewustwording van brandrisico's.

OPMERKING

Onder bewustwording van brandrisico's wordt verstaan dat de ondernemer kan aantonen dat hij zich meer dan gemiddeld bewust is van veiligheidsrisico's en handelt volgens dit bewustzijn. De ondernemer zou dit bijvoorbeeld kunnen aantonen door zijn opleiding of cursussen op het gebied van brandpreventie en door periodieke brandveiligheidssessies met de medewerkers van het bedrijf waarin aandacht is voor instructie en oefening (protocol en praktijk). Wanneer de ondernemer deze maatregel als onderdeel van de oplossing indient bij het bevoegd gezag, zal over de invulling ervan goedkeuring verleend moeten worden door de brandweer. Bovendien behoort de frequentie van het toezichtarrangement waarbij deze maatregel is toegepast, door het bevoegd gezag met een interval van 1 x per jaar te worden vastgesteld. Het toezichtarrangement behoort te worden uitgevoerd volgens 6.3. Instemming van het bevoegd gezag is vereist.

Maatregelpakket B (aanvullend aan pakket A) voor dierenverblijven tussen de 3.825 m² en 4.900 m²

J.8.3 Maatregelpakket B voor rundveestal, varkensstal en pluimveestal

Opties :

Dit maatregelpakket omvat, ten opzichte van J.8.2, de volgende aanvullende maatregelen:

- de ondernemer wordt tijdig gealarmeerd door een detectiesysteem (zie J.6.2). Hij is door training en door de aanwezigheid van de juiste blusmiddelen in staat een beginnende brand zelf te blussen en/of een brand door te melden naar de brandweer.